


Plán manažmentu čiastkového povodia Hrona

Mapa 6.4a

Výnimky z dosiahnutia dobrého kvantitatívneho stavu k roku 2027 pre útvary podzemných vôd v geotermálnych štruktúrach

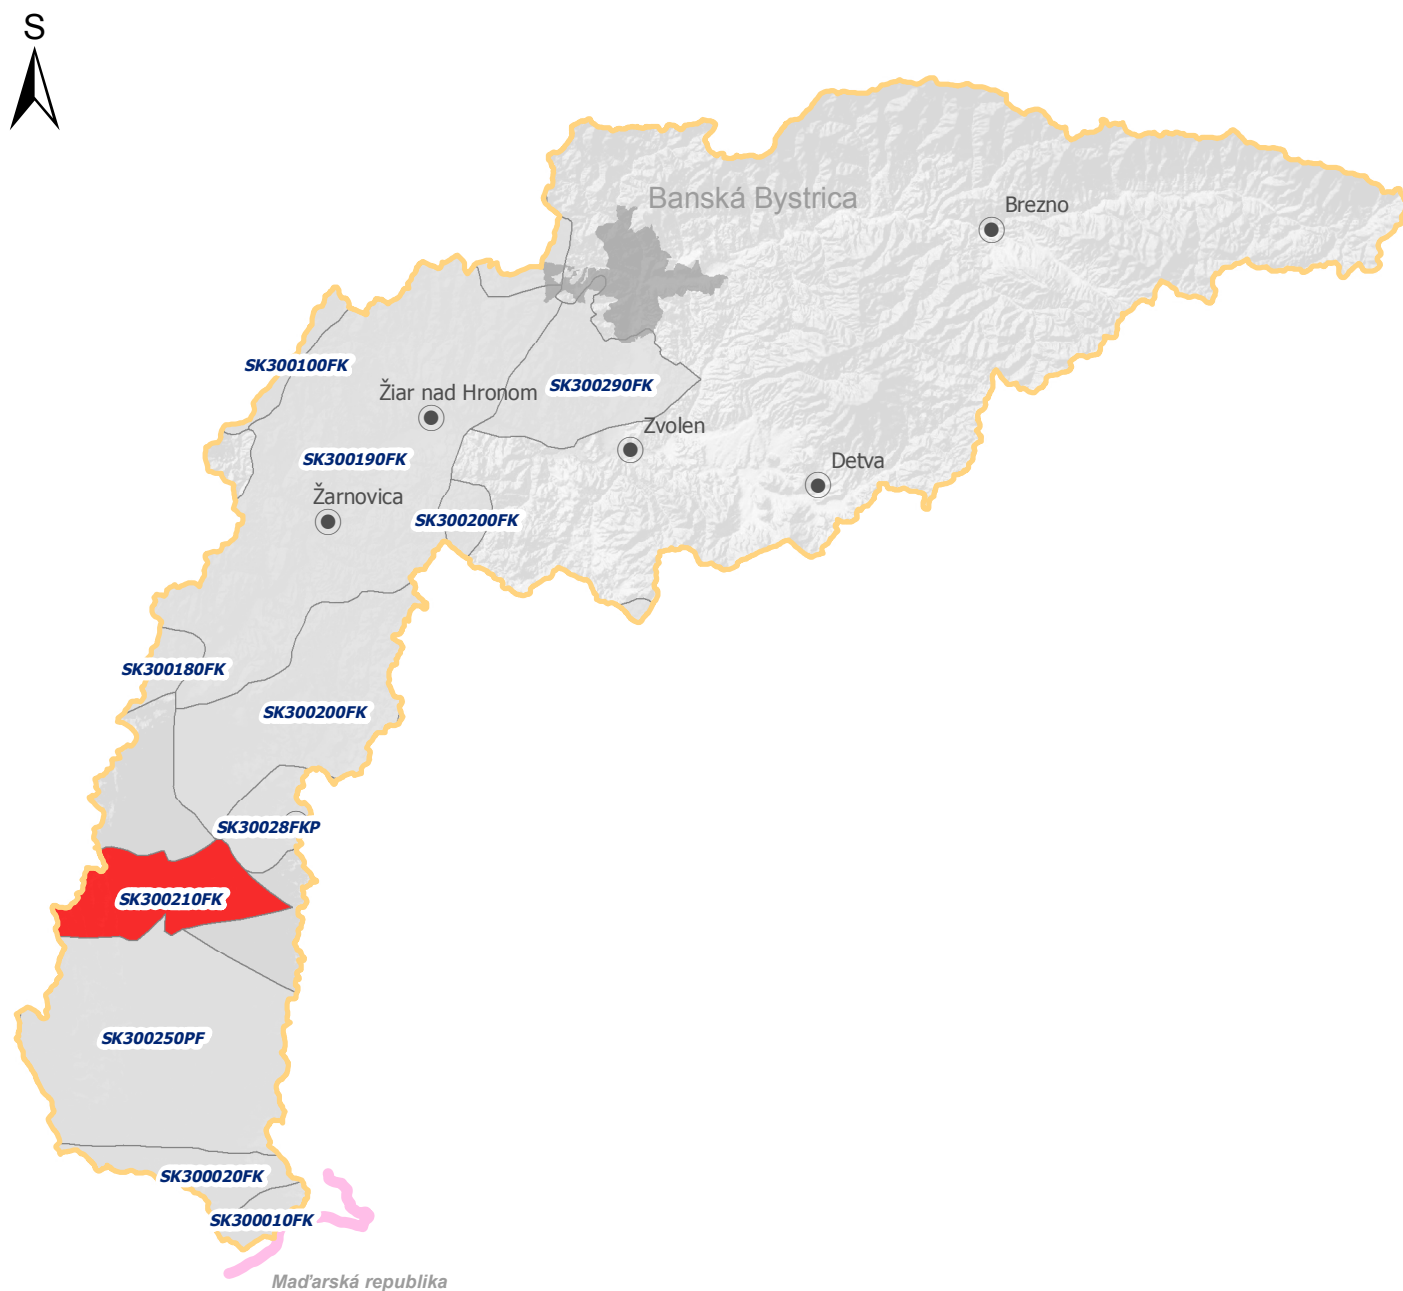

Legenda

- bez výnimiek
- výnimka podľa čl. 4(4)
- okresné mesto
- rozvodnica čiastkových úmorí
- štátna hranica
- krajské sídlo

SK300210FK medzinárodný kód útvaru podzemnej vody v geotermálnych štruktúrach

