


Plán manažmentu čiastkového povodia Ipľa

Mapa 6.4a

Výnimky z dosiahnutia dobrého kvantitatívneho stavu k roku 2027 pre útvary podzemných vôd v geotermálnych štruktúrach

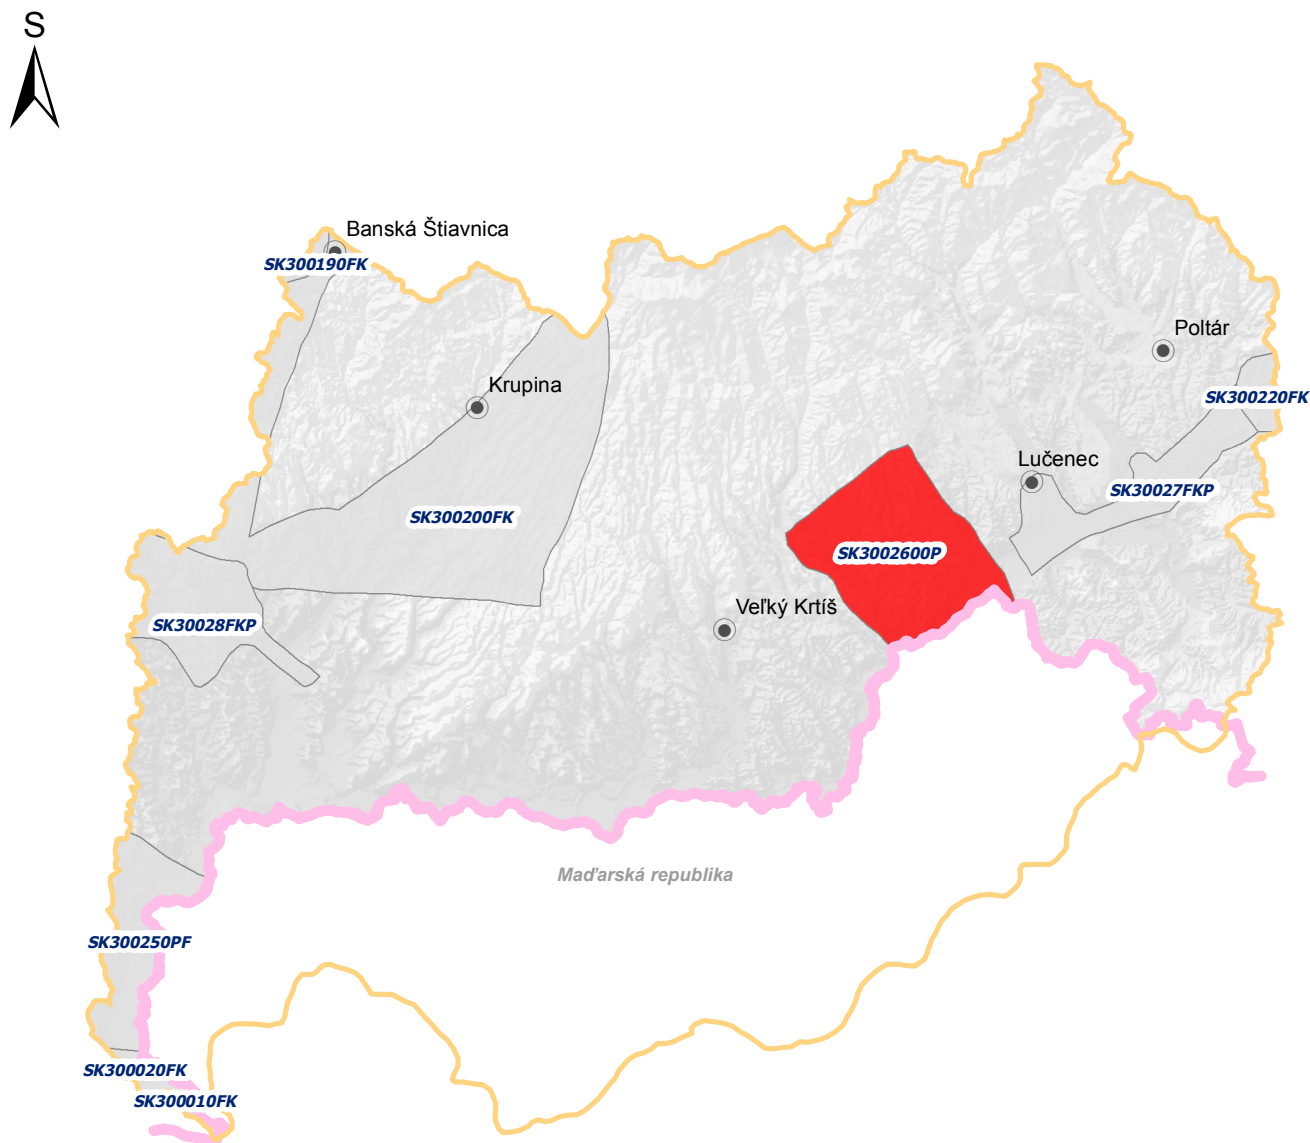

Legenda

- výnimka podľa čl. 4(4) RSV
- bez výnimiek
- okresné mesto
- rozvodnica čiastkových povodí
- štátna hranica

SK300010FK medzinárodný kód útvaru podzemnej vody v geotermálnych štruktúrach

